Водоотвод: капельники 747010/020/030

ФАСАДЫ • ИНЖЕНЕРНЫЙ КОНТРОЛЬ / НЕ УТВЕРЖДЕНА ДЛЯ СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ИСТОЧНИК: оригинал KRAUSS KRF-40 (154 стр.), лист 02.03 / 10.26; подтверждена физическая страница PDF 146.

01 / ПАРАМЕТРЫ, ПОДТВЕРЖДЁННЫЕ КАТАЛОГОМ

747010
Капельник стыка стоек: передача влаги через вертикальное соединение и защита внутренних камер.

747030
Капельник ригеля: отвод влаги из Т-образного соединения при ригель-ригельной схеме.

747020
Капельник стойки: выпуск влаги наружу через зону прижимной планки.

ОТВЕРСТИЕ И ВЫСТУП
Для 747020 лист 10.26 показывает отверстие Ø14 мм и выступ носика на 2–3 мм относительно прижима.

ШАГ
На листе 10.26 рекомендуемый шаг 747020 по стойке — 3–4 м; фактические позиции по РД.

02 / ДЕЙСТВИЯ ИНЖЕНЕРА И КОНТРОЛЬ ОТК

1. Проследить путь отвода воды от ригеля к стойке и наружу.
2. Проверить наличие герметика в обозначенных полостях капельников.
3. Сверить расположение и обработку отверстий Ø14 с листом и РД.
4. До установки декоративных крышек сфотографировать все скрываемые водоотводящие узлы.

03 / ПРИЗНАКИ БРАКА — СТОП ПЕРЕДАЧИ

- Капельник отсутствует, перевёрнут или его носик перекрыт.
- Вывод воды заблокирован герметиком либо отсутствует проектное водоотводящее отверстие.

Доказательство: Фото 747010/020/030, Ø14, носика 2–3 мм, схемы пути воды.

Ограничение: Система водоотвода трёхуровневая; нельзя переносить размеры/шаг одного листа на другие фасадные системы.


Изделие/объект _____ Заказ _____ Замер _____ Дата _____

Сборщик _____ Инженер _____ ОТК _____ РЕШЕНИЕ: ДОПУСК / СТОП

KRAUSS
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ


Обработка и сборка элементов конструкций KRF-40


Установка капельника стойки 747020 для отвода конденсата

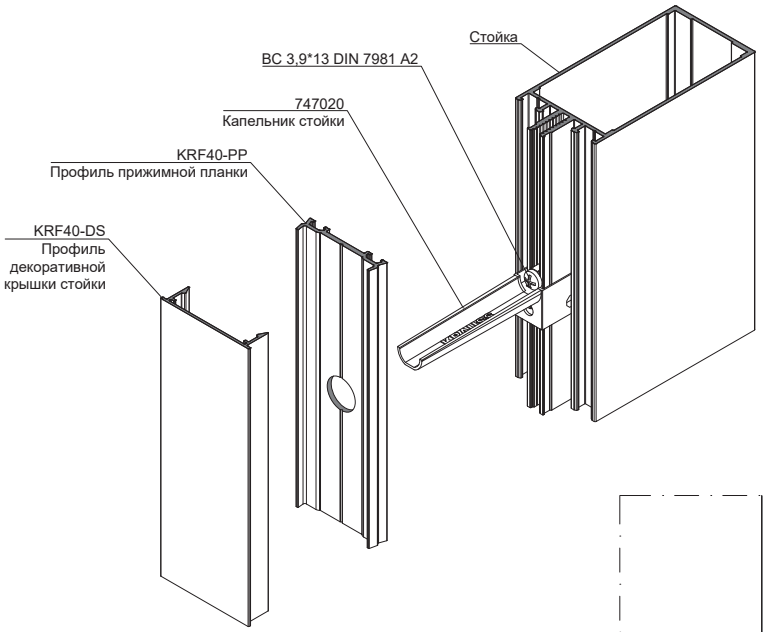

Рекомендуемый шаг установки в стойку капельников 747020 для отвода конденсата составляет 3..4 м.


1. Подрезать капельник так, чтобы его носик выступал относительно профиля прижимной планки KRF40-PP на 2..3 мм.



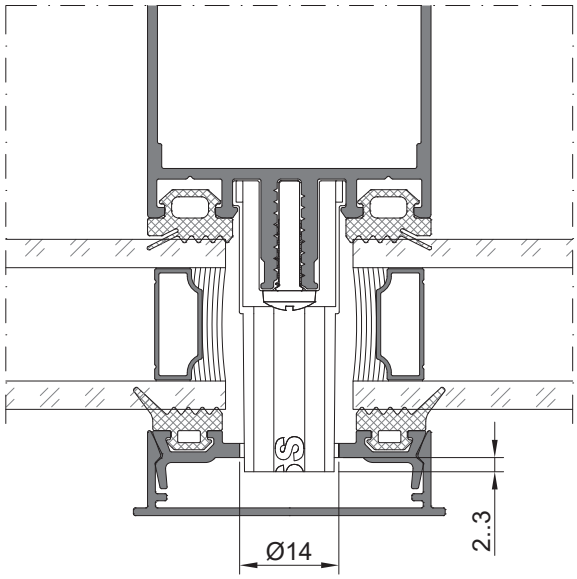

Обработка профиля прижимной планки KRF40-PP для вывода носика капельника стойки

2. Установить капельник

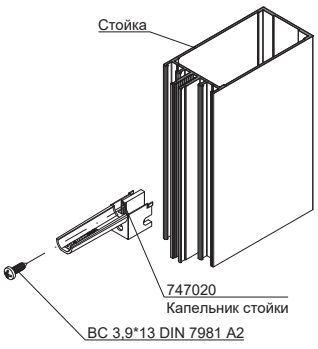

3. Заполнить герметиком внутренние полости капельника

